






Schächte

- Abstand unterstes Rohr Unterkante bis Schachtboden mind. 10 cm.
- Wenn gegenüberliegende Rohre vorhanden sind, müssen die Rohre auf der gleichen Lage eingebaut werden. Sollte die Rohrmenge nicht übereinstimmen, bestimmt das EW die Rohrlage.
- Rohreinführungen in Schacht sind zu verputzen.
- Rohre werden mit einem Abstand zueinander von mind. 5cm eingebaut.
- Keine Rohrmuffen im Schacht.
- Schachtgrösse anhand der Rohrmenge aus Vorgabe EW entnehmen. Bei speziellen Rohrblöcken Kontaktaufnahme mit EW.
- 20 cm ausserhalb des Schachtrings ist ein Distanzhalter zu montieren.





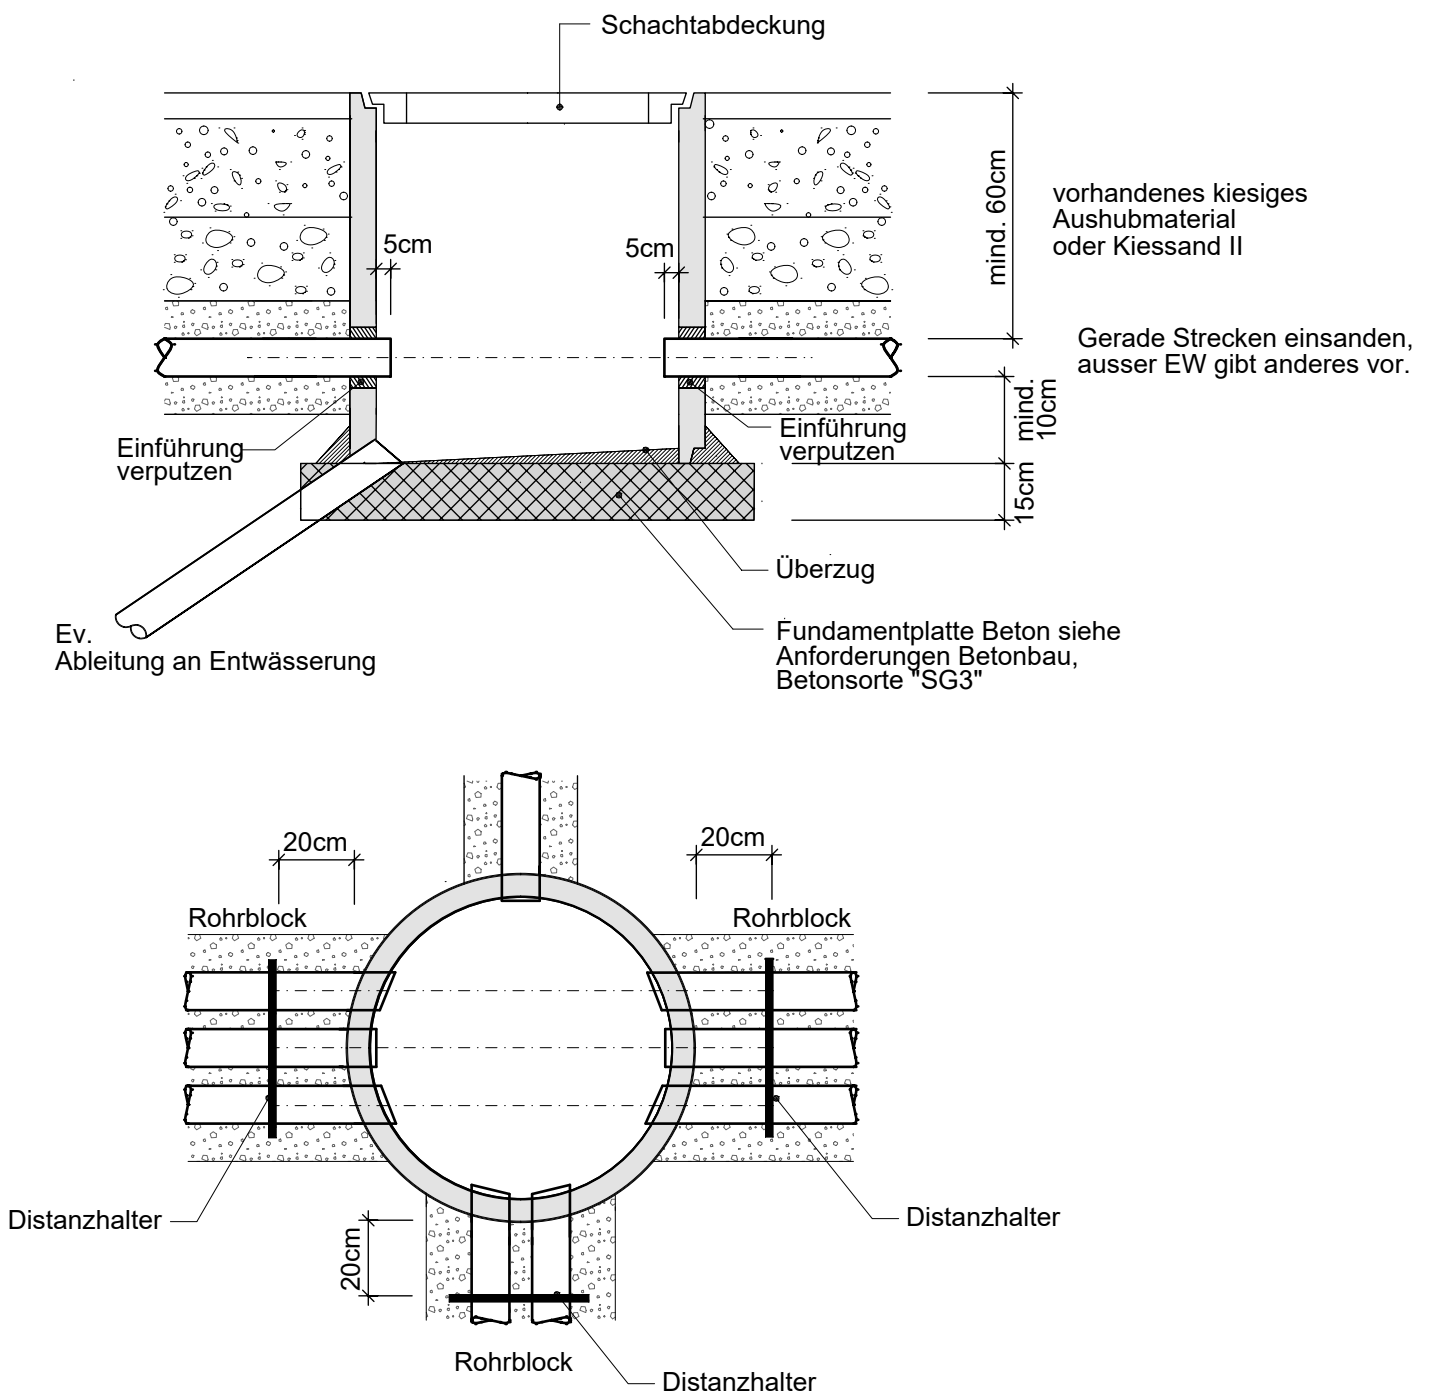


Schächte

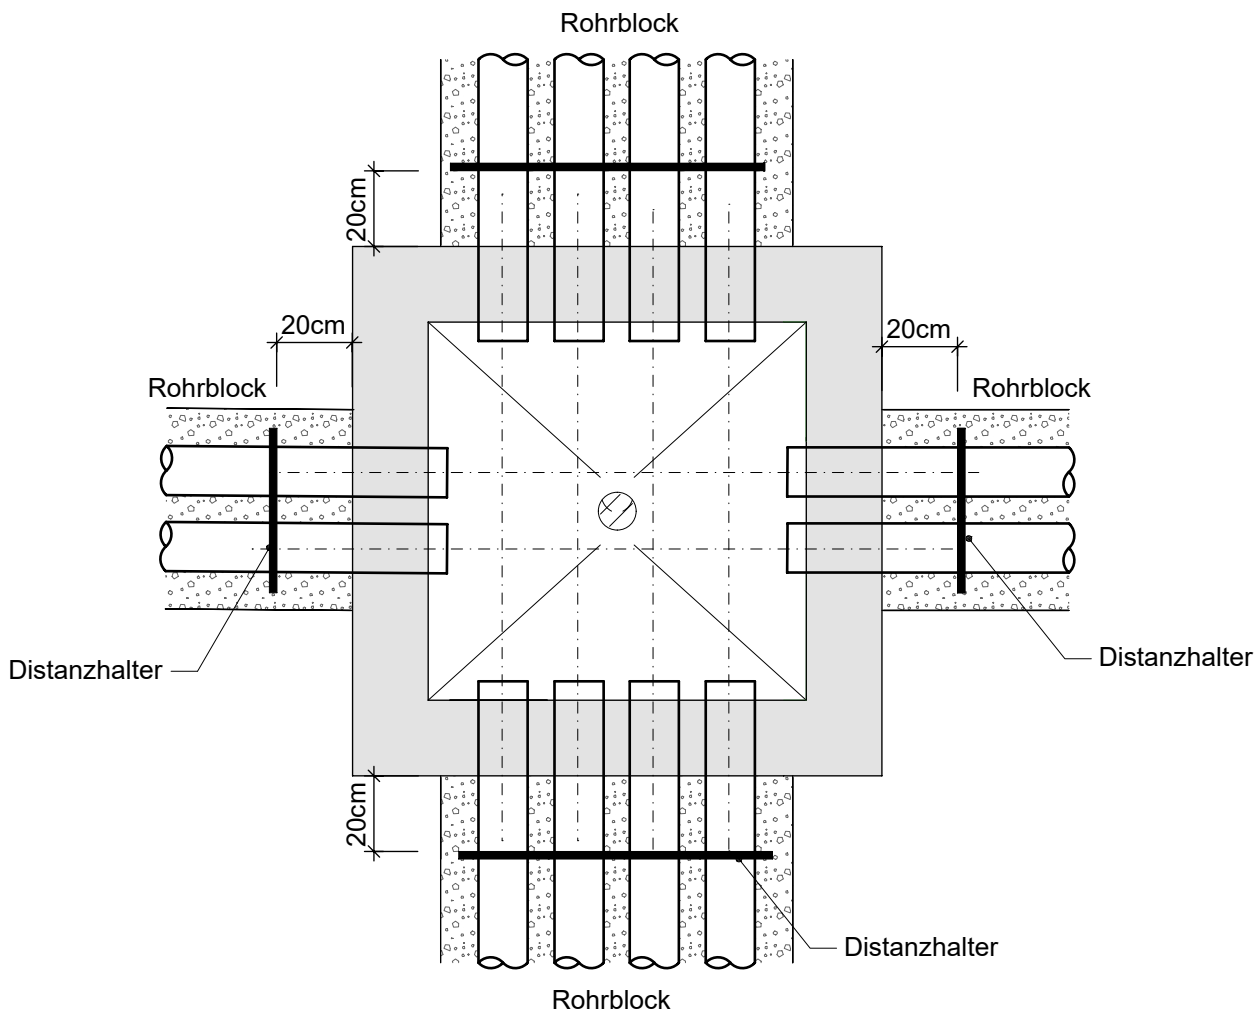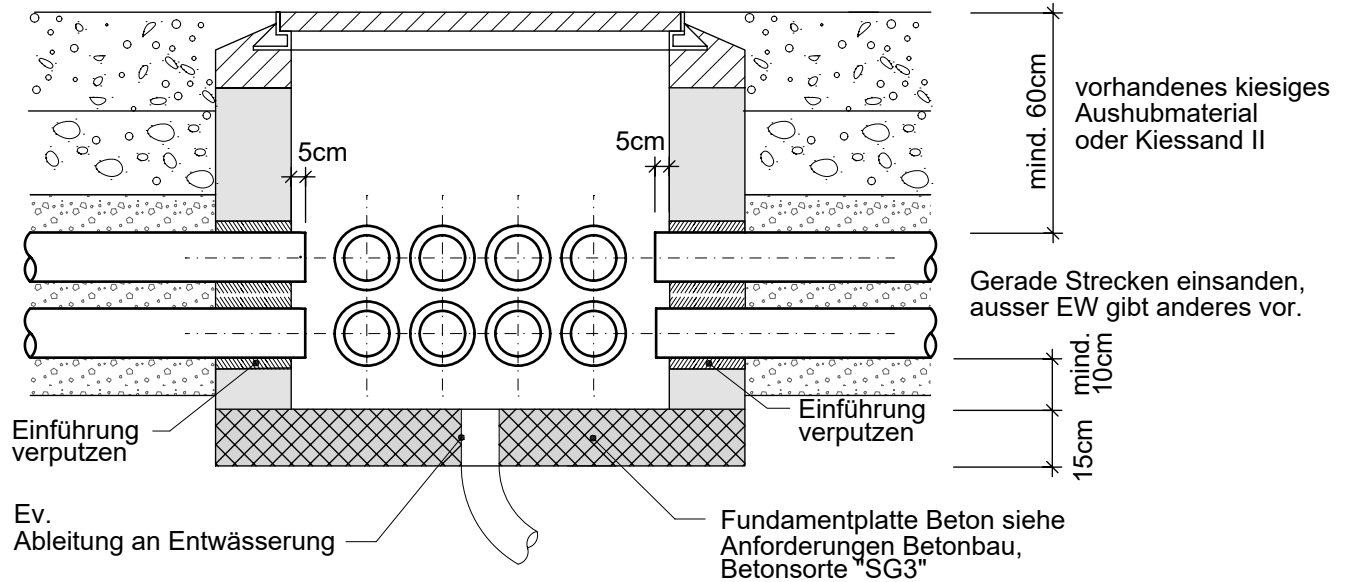





Schächte

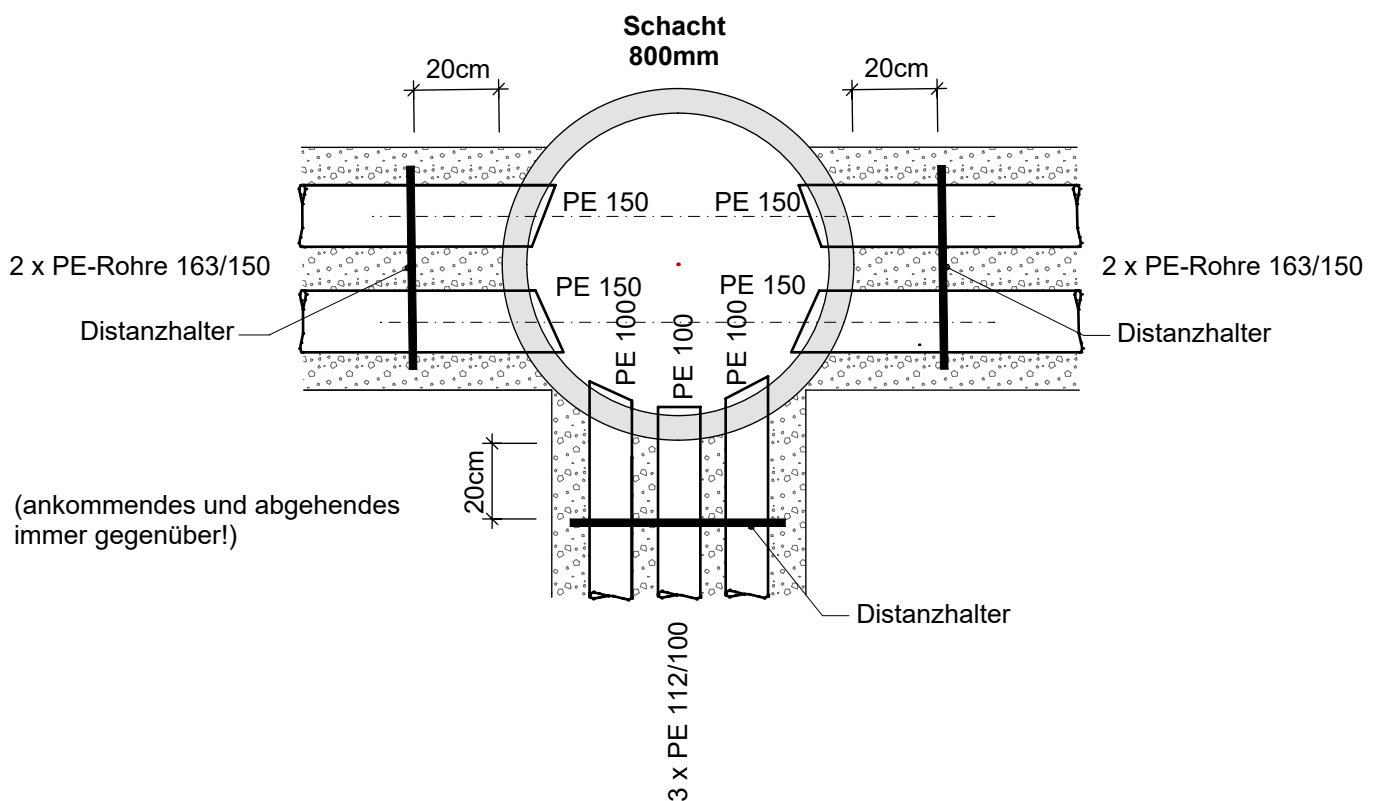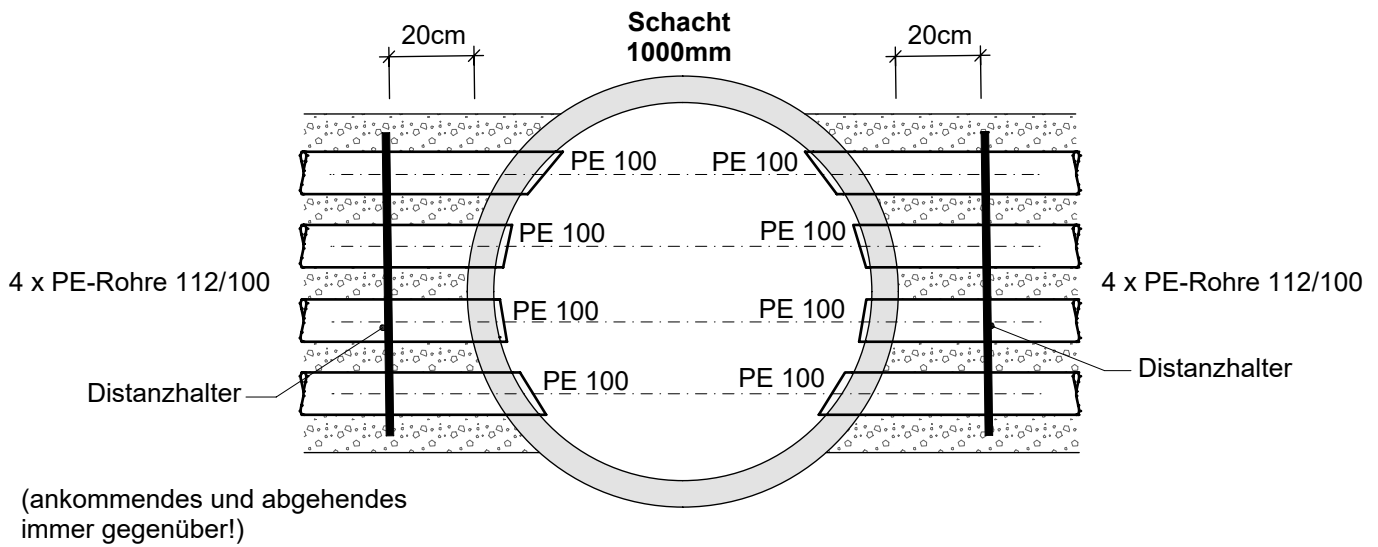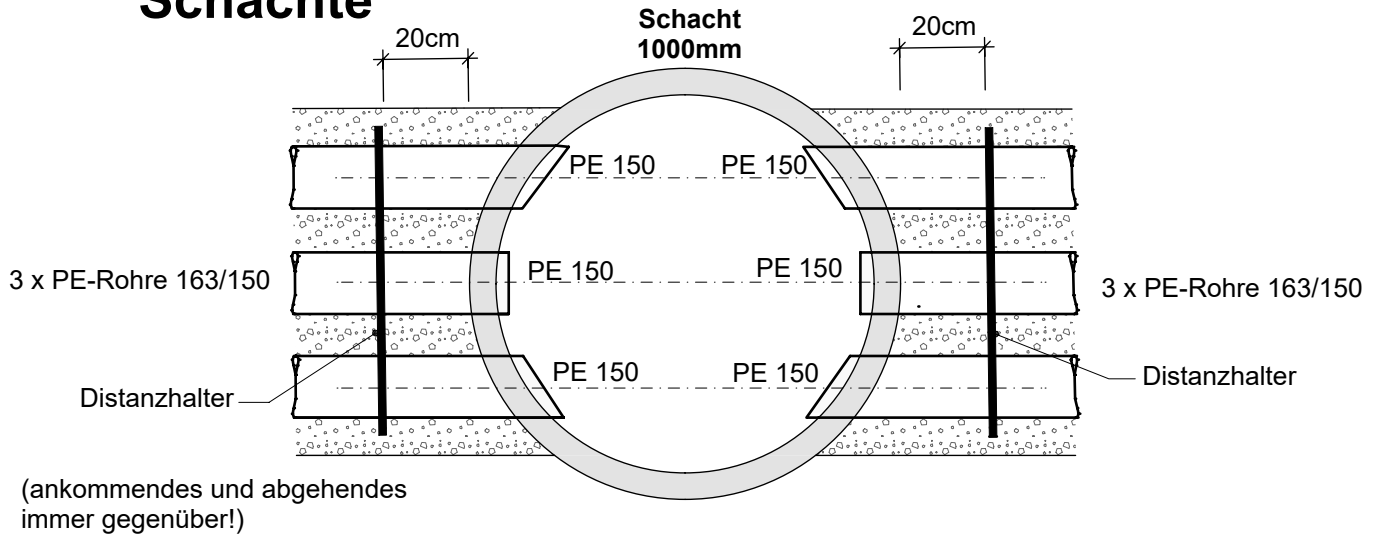




Rohrblöcke

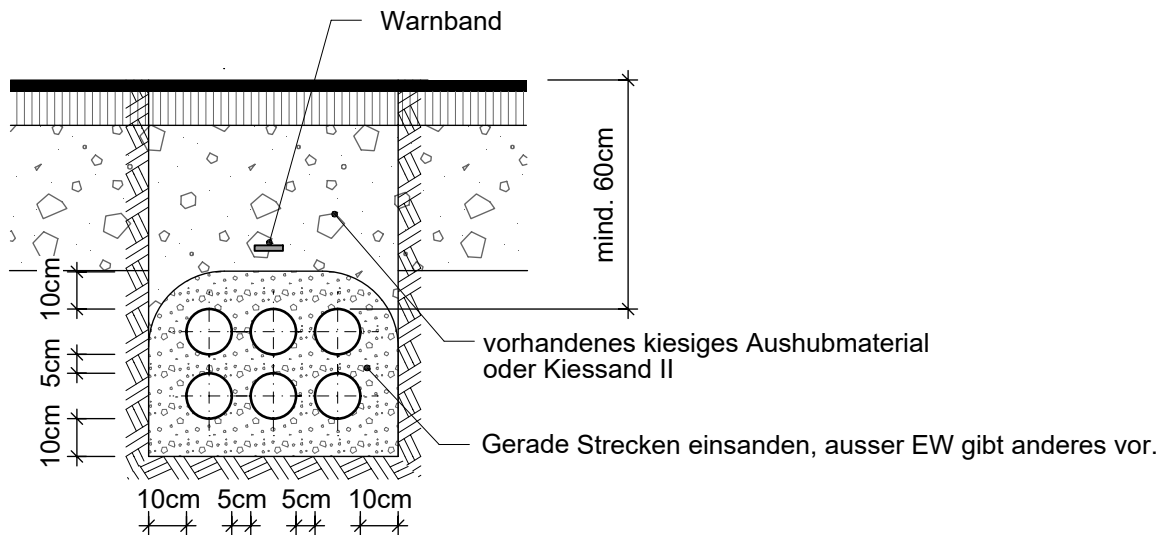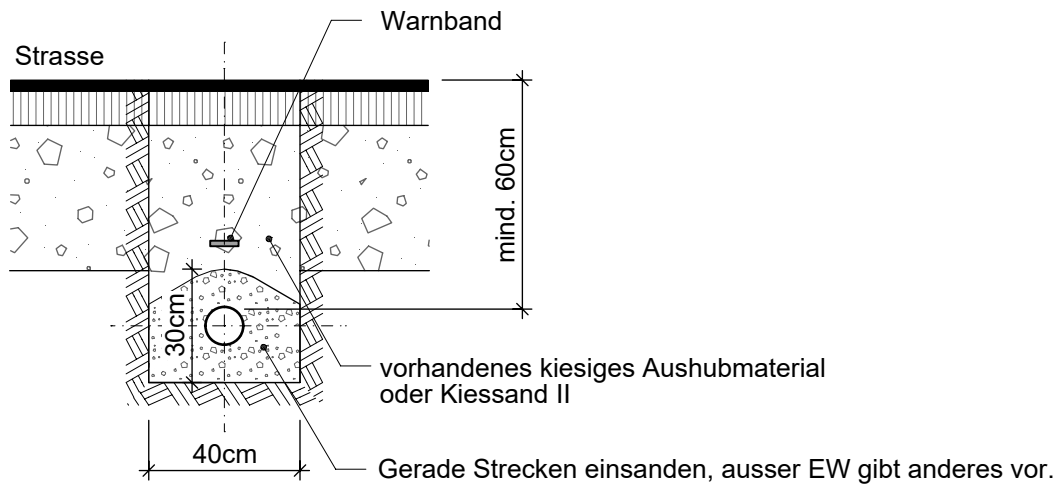

- Distanzhalter Kunststoff verwenden (Abstand max. 2m)
- Richtungsänderungen jeglicher Art sind zu betonieren.
- Gerade Strecken sind einzusanden, ausser EW gibt etwas anderes vor.
- Flexbögen sind nur im Ausnahmefall und ausschliesslich mit Zustimmung vor Ort durch EW zulässig!
- Warnband
- Mindestüberdeckung 60cm. Kann dies nicht eingehalten werden, sofort mit EW Kontakt aufnehmen!
- Ein vorgegebenes Rohrprofil darf ohne die Zustimmung des EW nicht verlassen werden.
- Es sind Rohre mit den Aussenfarben Weiss (Hellgrau) mit Roten Längsstreifen zu verbauen.
- Formstücke wie Rohrbögen dürfen nicht geschnitten werden.
- Rohrverlegung ohne Dichtungsgummis ist nicht zulässig.




Hausanschlüsse

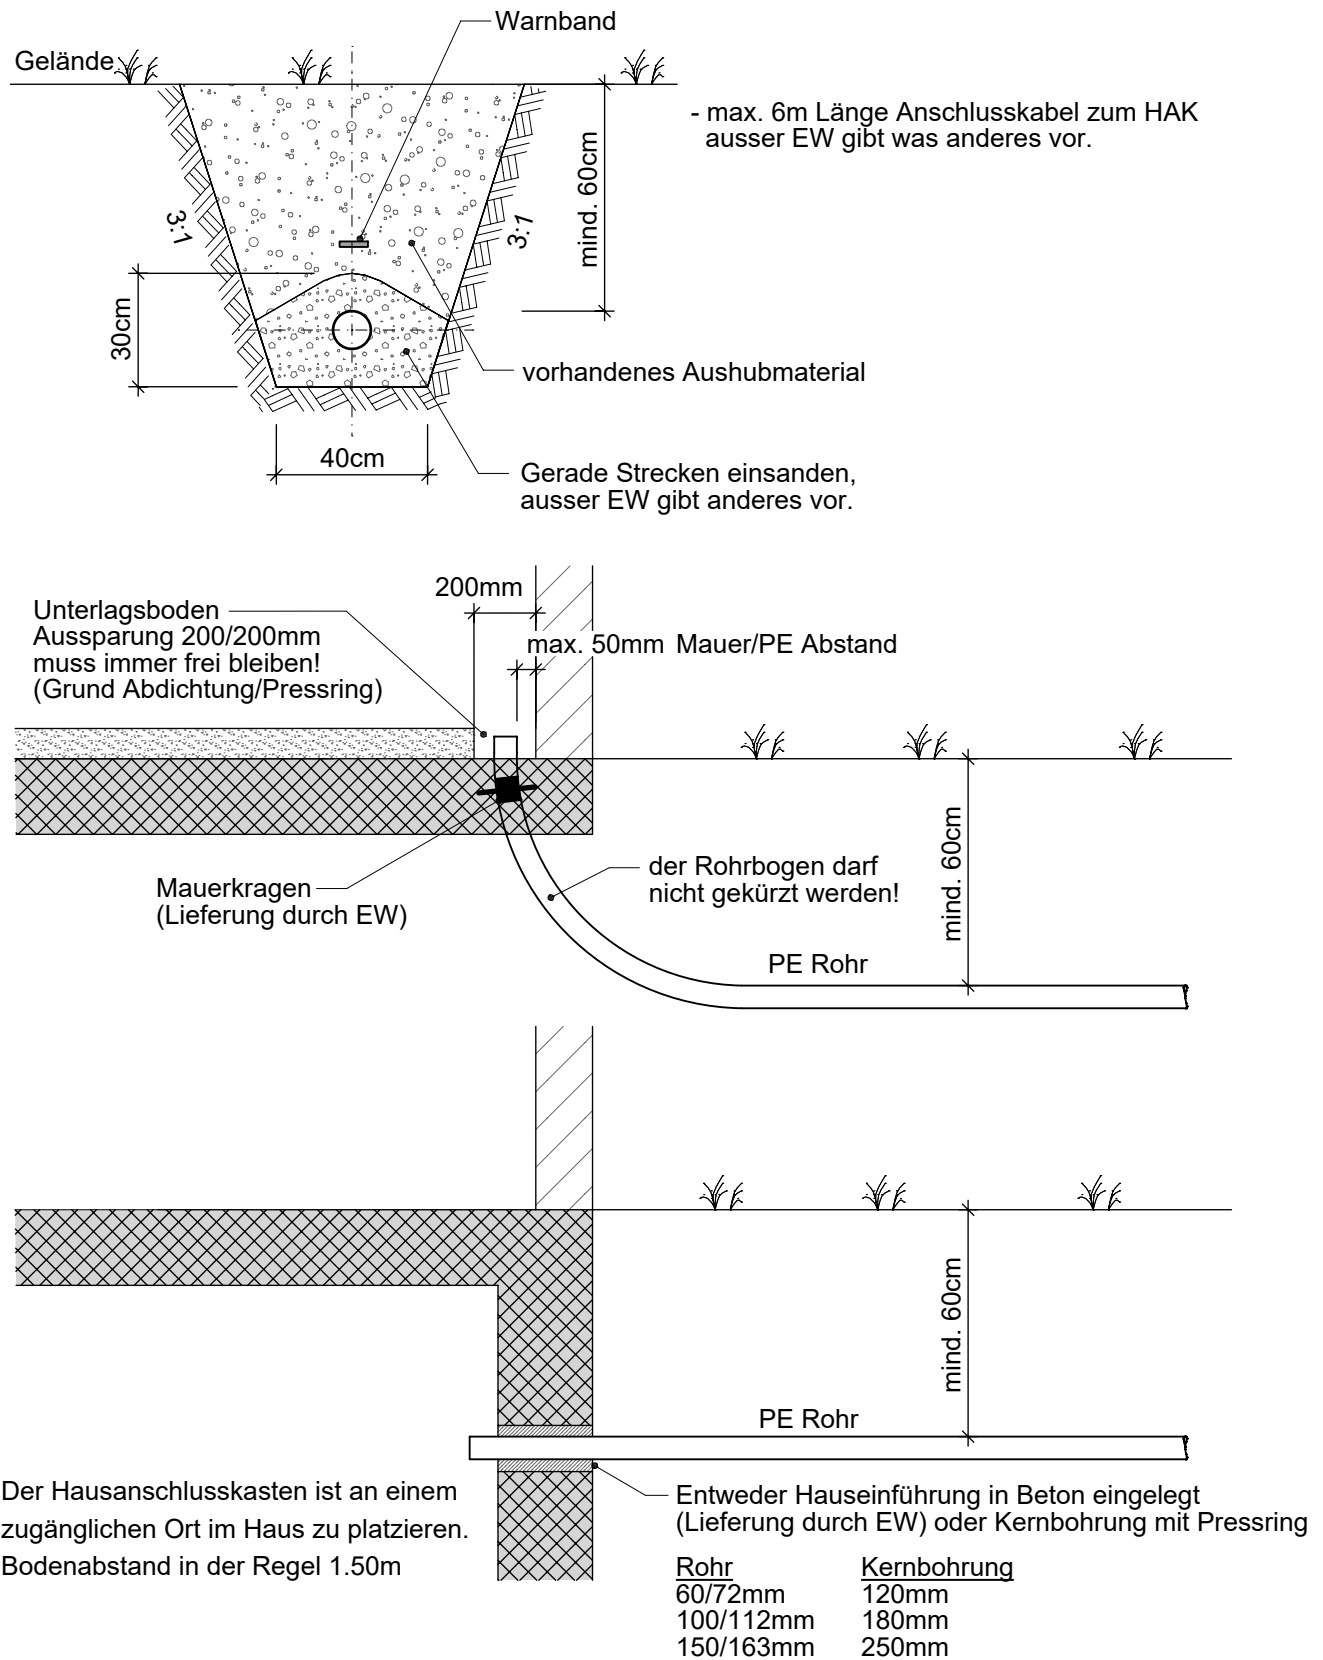


- Material für Hausanschlüsse wird vom EW geliefert.
- Pressring darf nicht verputzt werden! Pressring Lieferung durch EW.



Öffentliche Beleuchtung

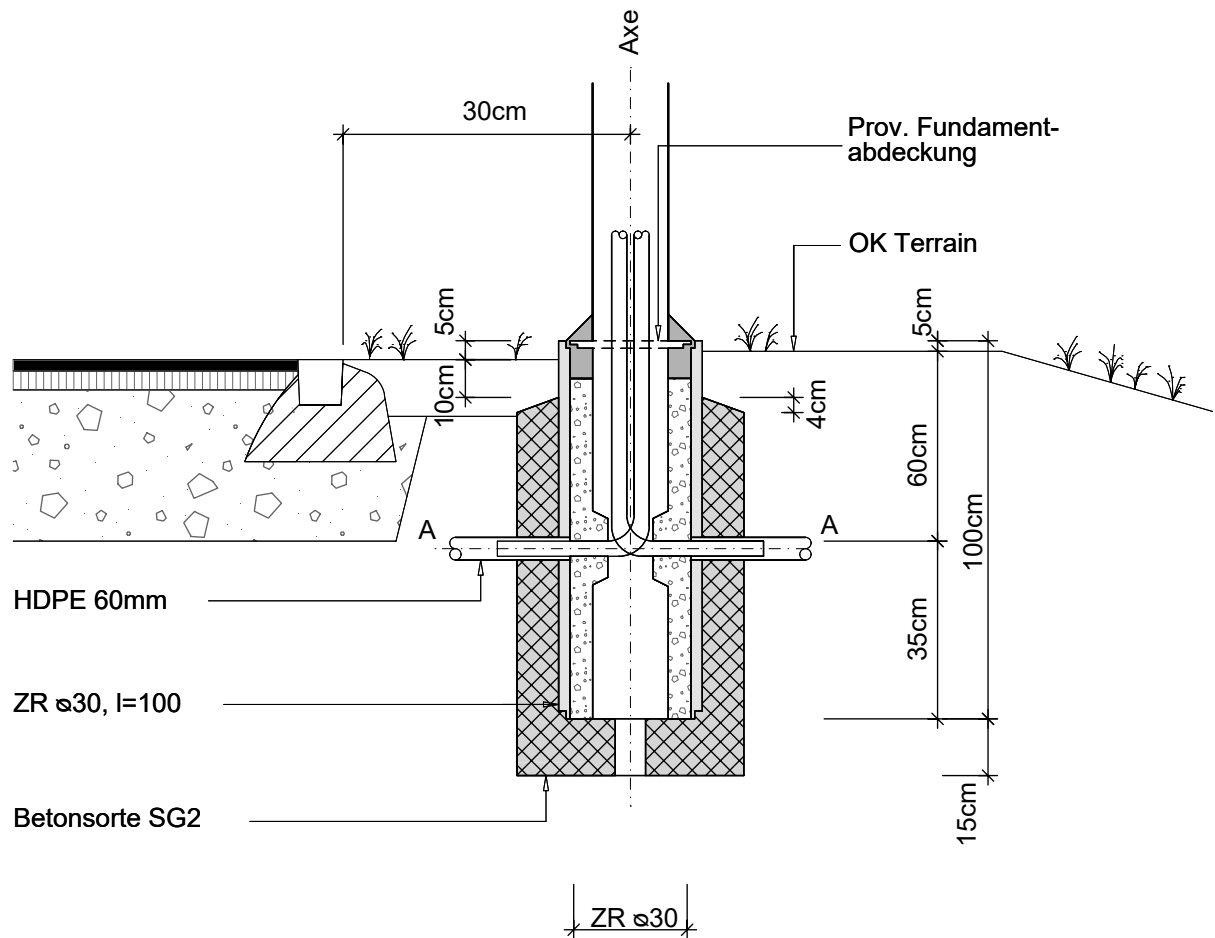

Querschnitt A-A

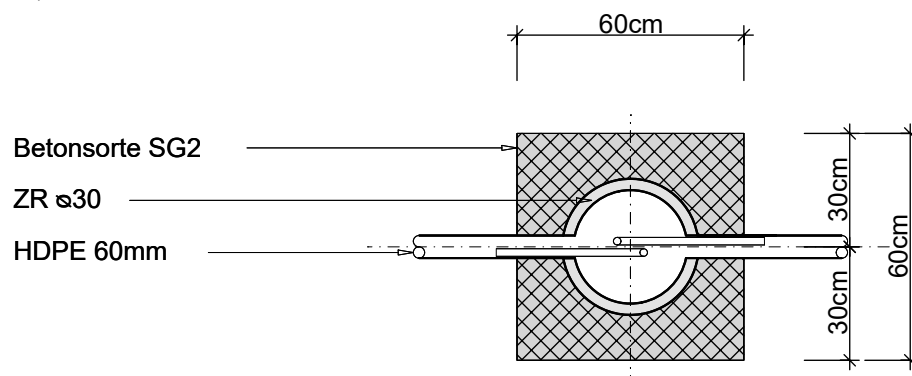

- Kandelaberfundamente Ø 30 cm. Länge 1.00m
- Rohreinführung mit leichtem Gefälle zum Fundament.



**Der Unterzeichner bestätigt,
diese Normalien durchgelesen zu haben
und die Bauarbeiten danach auszuführen.**

Ort Datum:

Unterzeichnet:
